Anschlussbeispiel 6

KNX Geräte anschliessen
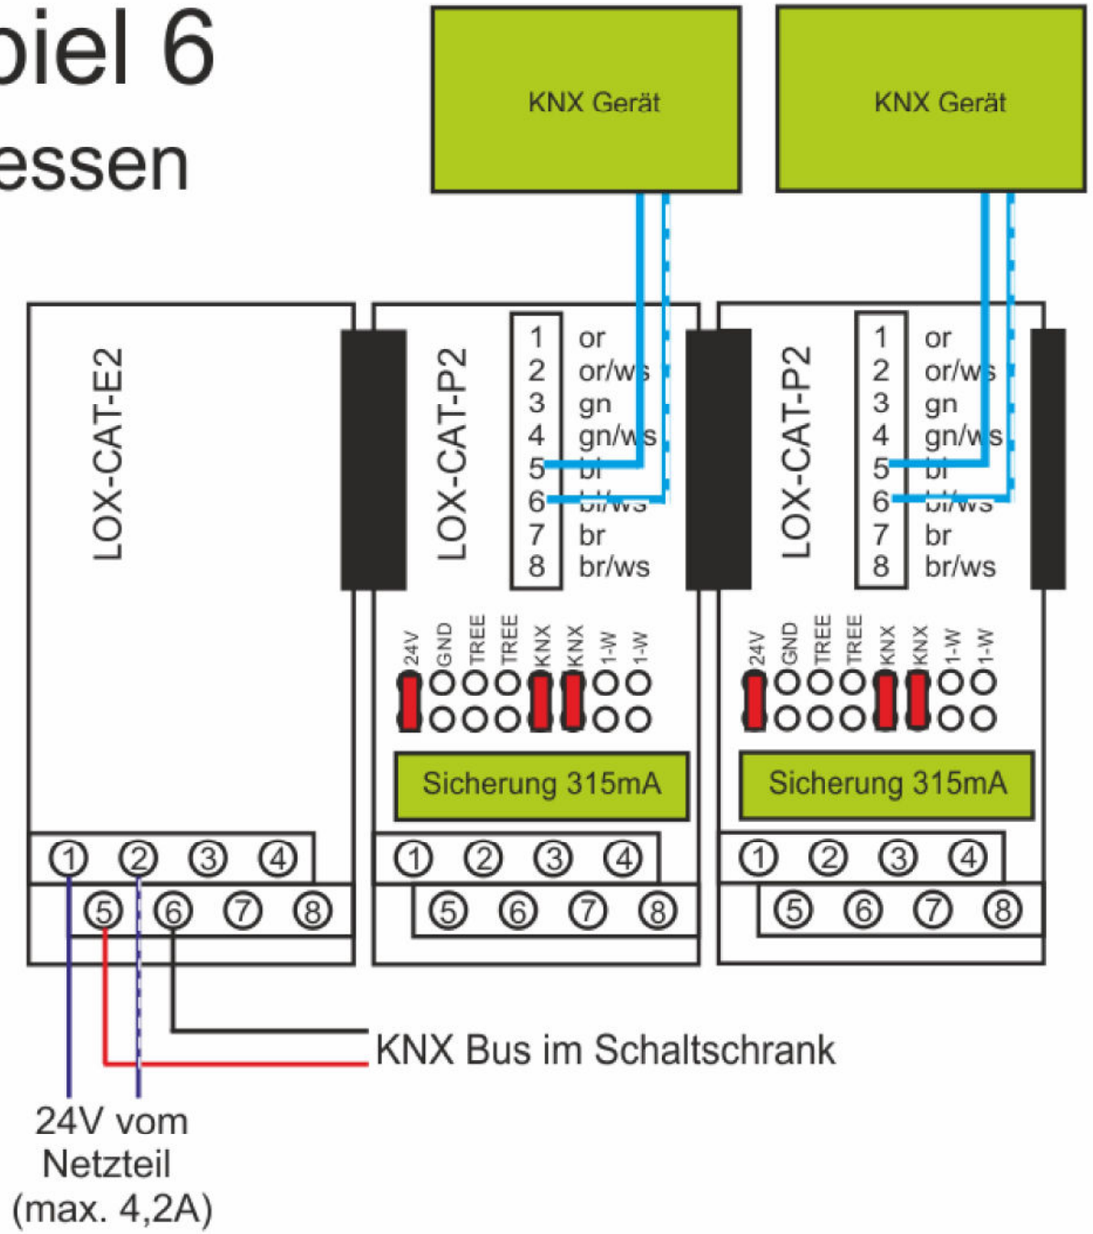
Wenn die grüne LED
auf der Platine leuchten
soll, so ist die Sicherung
einzusetzen und der
Jumper auf 24V zu stecken.
Dann muss natürlich
der orange Draht des
CAT-Kabels mit einer
Klemme o.ä. versehen
werden.